ACC PUNTA ARENAS *Punta Arenas Center*	123.9/128.1	TORRE PUNTA ARENAS *Punta Arenas Tower*	118.7	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*	121.9

RNAV	FINAL APCH CRS	MNM ALT UROXA	DA/H ver mínimos *DA/H refer to minimums*	AD Elev. 139' THR 07 Elev. 139'
	075°	1460'		

APCH FRUSTRADA: Ascenso 3000' directo ISAPU, ingrese a HLDG 255° derecho o según autorización ATC.
Missed Apch: Climb to 3000' direct to ISAPU, enter on HLDG 255° right or according to ATC clearance.

4500 FT
MSA 25 NM RW07

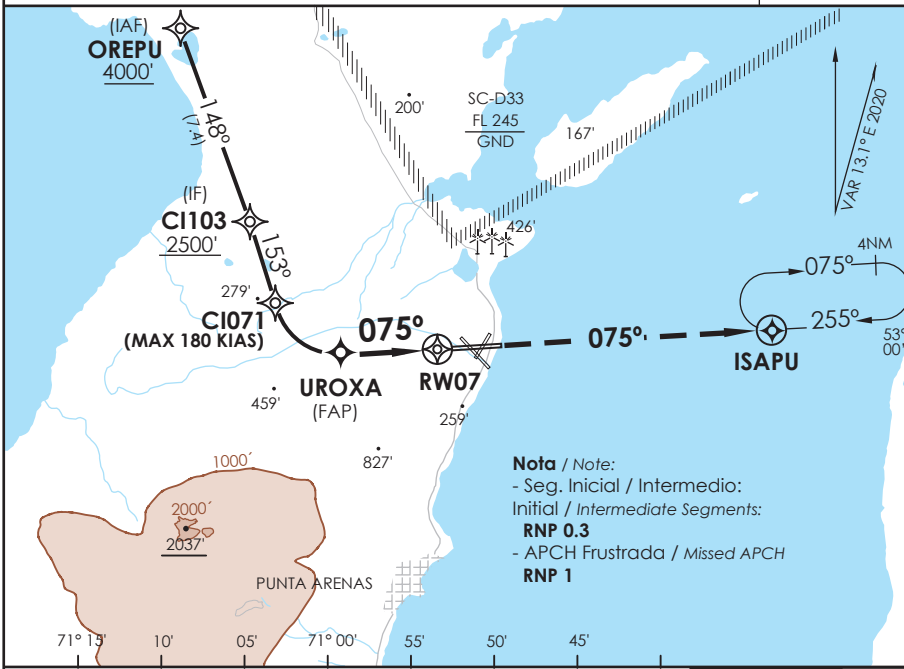

Nivel de Transición by ATC
Transition Level by ATC

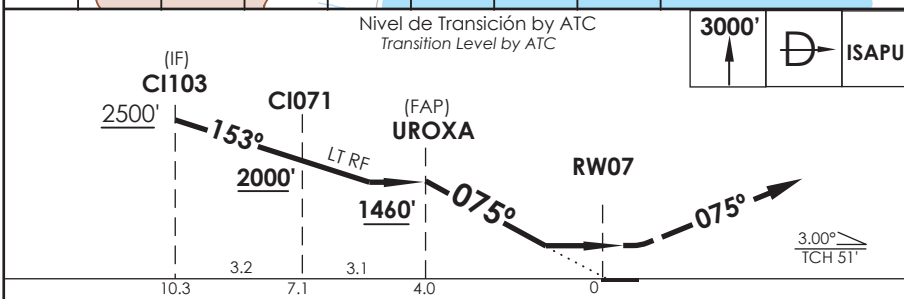

CATEGORIA	DIRECTO RWY 07 *Straight in RWY 07*	
	RNP 0.15 DA **470'** (331')	RNP 0.3 DA **570'** (431')
A B C D	1.6 Km	2.0 Km

RNP AR RWY 07 SCCI:
Requiere RF. Para sistemas Baro VNAV no compensados proc NA bajo -10°C o sobre 43°C. Autorización requerida de acuerdo a DAN 06-22.
RF required. For uncompensated Baro VNAV systems procedure NA below -10°C or above 43°C. Authorization required according to DAN 06-22.

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
Angulo DES 3,0° FPM	425'	531'	637'	743'	849'
MAPt en RW07					

MNM ALTN RNP 0.30: VER PAG GEN 2.19 *See pag 2.19*
RQR AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA ACFT Y CREW
SPECIAL ACFT AND AIRCREW AUTHORIZATION RQRD

DASA / SECCION AIS-MAP